

291

«23» 05 2012 г.

Опросный лист

ОАО «Гипротрубопровод»
филиал «Уфагипротрубопровод»,
450096, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рязанская, д. 3.
ОАО «Уралсибнефтепровод»
450077, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, д.10

ОАО «Уралсибнефтепровод»
450077, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крупской, д.10

№ п/п	Наименование	Технические характеристики
1.1	Назначение	Предназначена для поддержания давления в кольцевой сети растворопровода
1.2	Тип	Вертикальный аппарат с двумя эллиптическими днищами, цельносварной, без рубашки
1.3	Емкость	1 м ³
1.4	Материал:	
1.5	- Корпуса аппарата	Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (толщина не менее 5 мм)
1.6	- Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (трубный пучок и т.д.)	Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т
1.7	- Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т.п.)	Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т
1.8	Тип опор:	
1.9	- Бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов)	нет
1.10	- Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов)	да
1.11	Тип электродвигателя и его напряжение питания (В) (для аппаратов с погружным насосом)	нет
1.12	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её крепления	нет
1.13	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 МПа)	да

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Туманов		<i>Туманов</i>	12.10
Нач. отд.		Шарипова		<i>Шарипова</i>	12.10
Гл. спец		Михеев		<i>Михеев</i>	12.10
Разраб.		Чамкаева		<i>Чамкаева</i>	12.10
Н. контр.		Соболева		<i>Соболева</i>	12.10

Комплексная система
водопожаротушения ЛПДС "Юргамыш"
(1 очередь, УБКУА, НКК). Реконструкция.
Насосная станция пожаротушения.
Опросный лист
на емкость для поддержания давления
(аппарат емкостной объемом 1 м³)

 Уфагипротрубопровод

№ п/п	Наименование	Технические характеристики										
1.14	Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в каталоге для данного аппарата (да, нет), диаметры штуцеров (мм)	A	B	B ₁	Г	Д	Е	Ж	I _{1,4}	K	Л	М
		да	да	да	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет
		400	50	80	-	-	-	-	20	50	-	-
1.15	Основные размеры емкости (мм)	Dв	D ₁	D ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₅	h ₆	R	L
		1000	1215	920	1730	900	350	200	1520	410	360	1310
1.16	Необходимость поставок указателя уровня вентильного типа	да										
1.17	Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию	да										
1.18	Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)	В отапливаемом помещении здания насосной станции пожаротушения										
1.19	Минимально возможная температура стенки аппарата в рабочих условиях, °C	10										

2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
2.1	Физическое состояние (газ, пар, жидкость)		Водный раствор пенообразователя
2.2	Состав, концентрация,	%	3
2.3	Плотность,	кг/м ³	1,08
2.4	Склонность к кристаллизации		температура точки кристаллизации от минус 15 до минус 35 °C
2.5	Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-76		нет

3 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

3.1	Рабочее давление,	МПа	до 0,6
3.2	Рабочая температура,	°C	От плюс 10 до плюс 35

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ


№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
4.1	Климатическое исполнение		У
4.2	Абсолютная минимальная температура наружного воздуха,	°C	-48
4.3	Сейсмостойкость шкале MSK-64	балл	До 6 включительно
4.4	Температура внутри помещения, °C		Не менее плюс 10
4.5	Вид поставки		Комплектная

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

5.1	Комплектность поставки	Агрегат в полном объеме, в комплекте: - с наружным антикоррозионным покрытием, - с обратным клапаном DN 80; - с отсечным электромагнитным клапаном DN 80 - с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом										
5.2	Специальные требования	Данное оборудование должно иметь "Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору". Данное оборудование должно иметь сертификат пожарной безопасности.										

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
14186		

Аппараты разъемные и цельносварные без рубашки

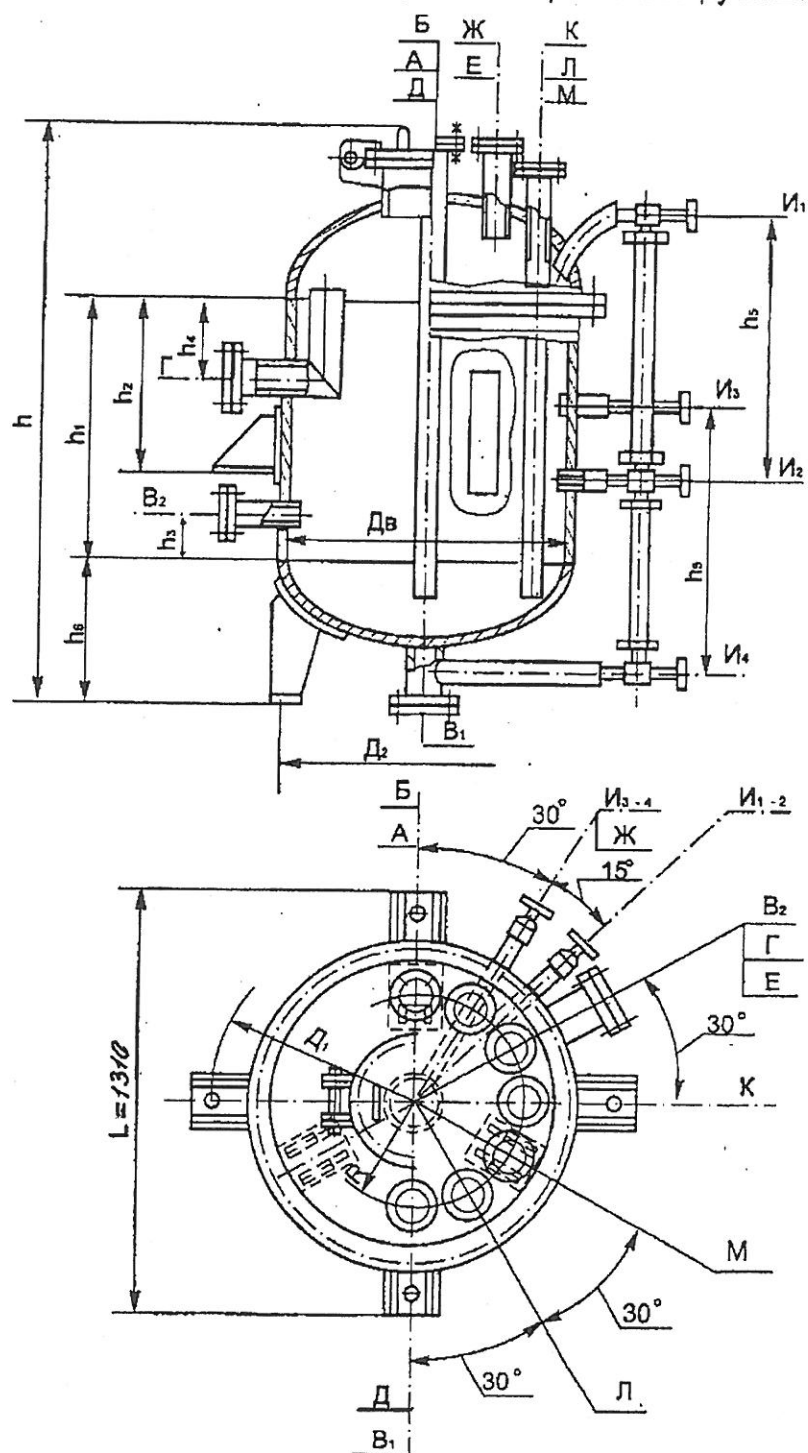


Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
14186		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Г.1.0000.12029-УСМН/ГТП-01.351-ПТ.ОЛ13

Лист
3


Согласовано (наименование ОСТ):

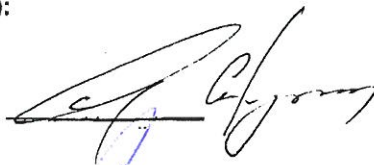Начальник отдела
комплектации (ОМТС)

Начальник СПО



Главный механик

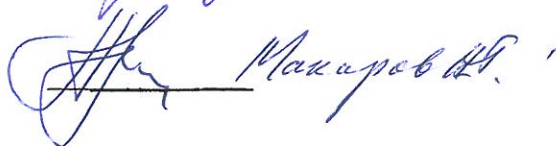

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
14186		

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Г.1.0000.12029-УСМН/ГТП-01.351-ПТ.ОЛ13

Лист
4